
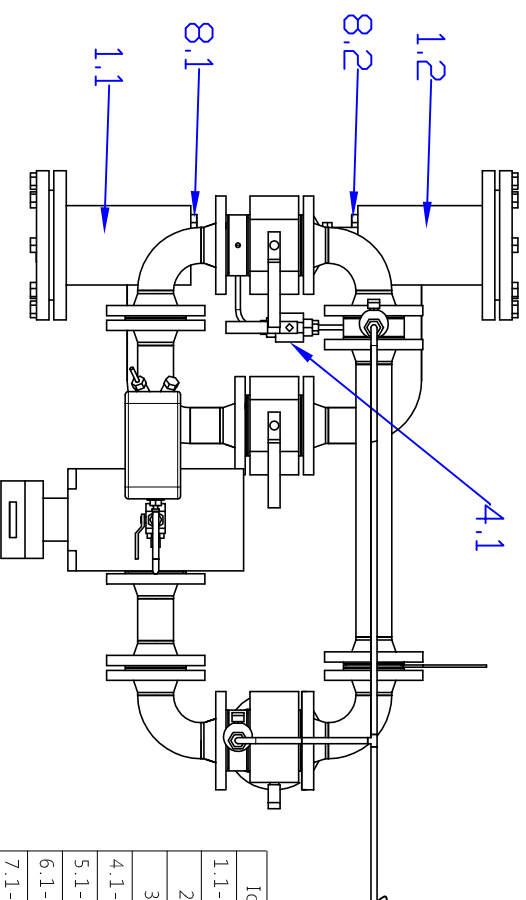


# ZESPÓŁ GAZOWY NA PRZYŁĄCZU POMIAROWY

Przepustowość  $Q=80 \text{ m}^3/\text{h}$

Data utworzenia: 19.04.2018

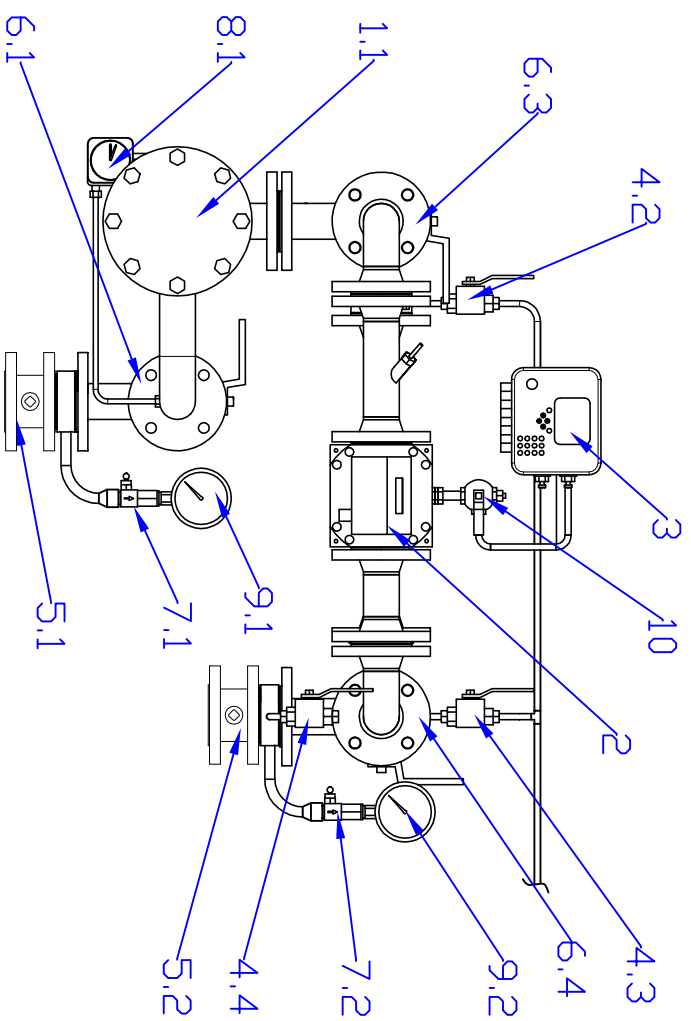

Id	Nazwa	Ilość	Dostawca
1.1-1.2	filtr gazu DN50	2	WEBA
2	gazomierz rotorowy G25 1:50 DN50 CGR - 01	1	COMMON
3	komputerowy korektor objętości CMK-03 P1/T	1	COMMON
4.1-4.4	kurek kulowy DN10 ZC-1	4	CEGAZ
5.1-5.2	kurek kulowy kołnierzowy DN50 WK2a	1	EFAWA/JUNIOR
6.1-6.4	kurek kulowy trójdrożny DN50 WKHT	4	EFAWA/JUNIOR
7.1-7.2	kurek manometryczny PN100 M20x1.5	2	GUGLIELMI
8.1-8.2	manometr różnicowy 0-150 mbar DP-1	2	GUGLIELMI
9.1-9.2	manometr tarczowy 0-0.6 MPa KI.1.6	2	MANOMER SK
10	zawór trójdrożny CKMT	1	COMMON